




## MANUAL DE INGRESO EDIFICIO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN RECTOR EDUARDO MORALES SANTOS

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Este manual está diseñado para facilitar el ingreso peatonal y vehicular. Para investigadores, funcionarios, estudiantes, visitas y toda persona quien requiera dirigirse al edificio de centros de investigación.

**Este manual incluye:**

- **Coordenadas de ingreso con código QR**
- **Control de acceso**
- **Planimetría**
- **Ubicación de dependencias.**

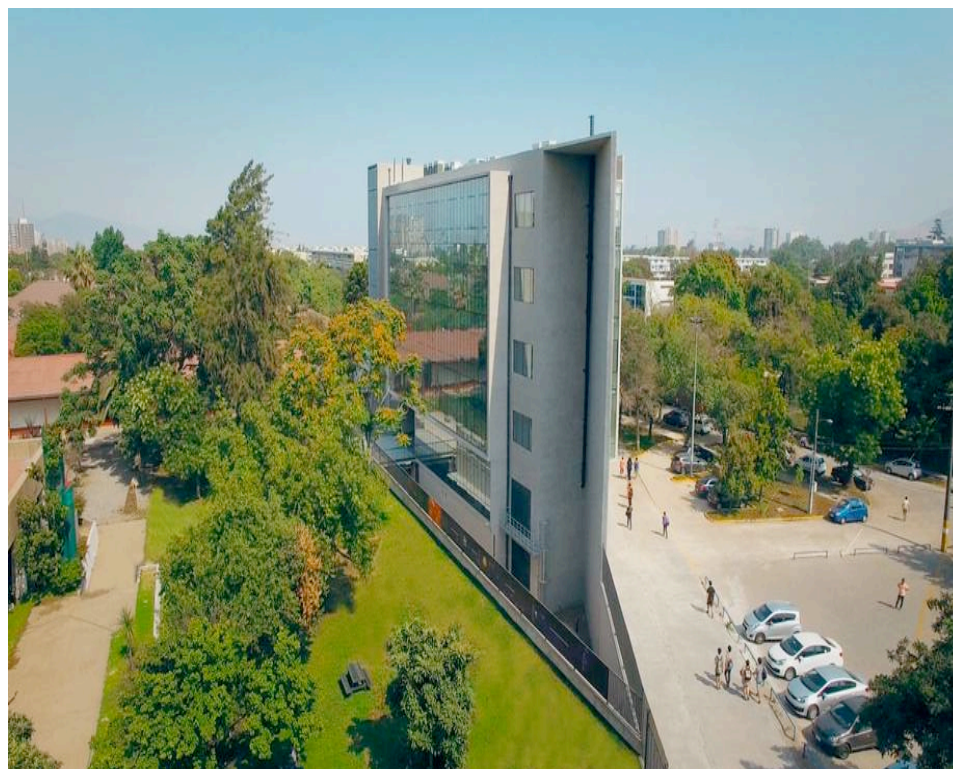



**CORDENADAS DE INGRESO:**

**LATITUD**      **-33.26,58.9**  
**LONGITUD**    **-70.40,53.6**

***FAVOR ACERCAR LA CÁMARA DEL TELÉFONO MÓVIL CON APLICACIÓN DE LECTURA DE CÓDIGO QR, PARA QUE LA APLICACIÓN DE MAPAS DIRIJA SU RECORRIDO.***





### CONTROL DE ACCESO.

Se coordina y se informa a vigilancia el ingreso 24/7 para todo el personal registrado en listas de ingreso proporcionadas por los 3 centros de investigación:

- CEDENNA.
- CBA.
- SMAT-C.

### UBICACIÓN DE ENTRADAS, PARA INGRESO A DEPENDENCIAS.

- Se deja registro completo de personal autorizado para ingreso a Universidad por los siguientes accesos **“PUESTO 7 (vehicular)”** y **“PUESTO 1 (peatonal)”**



### Personal autorizado para ingreso:

- Se deja registro en Recepción de edificio DE LA LISTA COMPLETA de investigadores autorizados a ingresar a edificio de centros de investigación. (solo investigador registrado, sin acompañantes)



**Visitas autorizadas:**

Por razones de seguridad se debe dar aviso con los datos de la persona, para autorizar el ingreso a toda persona externa o no incluida a el listado de ingreso entregado por cada centro de investigación, para realizar el ingreso al edificio.

**Otros:**

- Queda en carpeta de recepción procedimientos para todos los imprevistos que se puedan generar en edificio, ver anexos.
  - Procedimiento en caso de corte de agua (Resetéo de bombas de agua)
  - Procedimiento en caso de activación involuntaria de palanca de incendios.
  - Procedimiento en caso de corte general de energía eléctrica.
  - Procedimiento en caso de emergencia.

**A tener en cuenta:**

- Queda absolutamente prohibido desenchufar cualquier conexión eléctrica sin autorización
- Se deja en recepción, las HDS y Fichas de Seguridad en caso de contacto químico

**Números telefónicos de emergencia:**

- Vigilancia 24/7.  
**+56-9-96409793**

Sin otro particular, le saluda atentamente,

**Héctor Jaque**  
**Jefe de Sección, Administrador**  
**Edificio Rector Eduardo Morales Santos**  
**Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación**  
**Fono: 22 71 80205**